



**Модуль связи Приток-А-МС-04
ЛИПГ.465410.024 ПС
Паспорт**

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, основные параметры и технические характеристики **Модуля связи Приток-А-МС-04 ЛИПГ.465410.024** (далее по тексту – **МС-04**).

1.2 Паспорт входит в комплект поставки МС-04, должен храниться у владельца и иметь все предусмотренные отметки изготовителя, монтажной и эксплуатирующей организаций.

1.3 Установка, подключение и эксплуатация МС-04 должны осуществляться в соответствии с документом: «Контроллер охранно-пожарный Приток-А-КОП-03 Руководство по эксплуатации ЛИПГ.423141.023 РЭ» (www.sokrat.ru → Документация → ППКОП двухканальные (Ethernet+GSM)).

1.4 МС-04 подключается к основной плате прибора серии Приток-А-КОП-03 и предназначен для подключения прибора КОП-03 к роутеру Интернет по каналу Wi-Fi и/или для подключения по каналу Bluetooth беспроводных устройств, работающих на ОС Android (смартфон, планшетный компьютер и т.д.) в составе системы «Автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А» ЛИПГ.425618.001 СПИ 010405060714-30/9000-1.

1.5 МС-04 выпускается в следующих вариантах исполнения:

Наименование	Обозначение	Код	Назначение
Модуль связи Приток-А-МС-04(WB)	ЛИПГ.465410.024	5450	<ul style="list-style-type: none"> подключение КОП-03 к роутеру Интернет по каналу Wi-Fi; подключение к прибору КОП-03 беспроводных устройств, работающих на ОС Android (смартфон, планшет и т.д.), интерфейс связи Bluetooth 2.0.
Модуль связи Приток-А-МС-04(W)	ЛИПГ.465410.024-01	5451	подключение КОП-03 к роутеру Интернет по каналу Wi-Fi.
Модуль связи Приток-А-МС-04(B)	ЛИПГ.465410.024-02	5452	подключение к прибору КОП-03 беспроводных устройств, работающих на ОС Android (смартфон, планшет и т.д.), интерфейс связи Bluetooth 2.0

1.6 МС-04 рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в закрытых непожароопасных помещениях при температуре от минус 10 до плюс 45 °С, относительной влажности воздуха до 85%, при отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.).

1.7 Габаритные размеры – не более 103x35x7 мм.

1.8 Масса – не более 0,02 кг.

1.9 Напряжение питания – 3,3 В.

1.10 Максимальный потребляемый ток – не более 250 мА.

1.11 Срок службы – 8 лет.

1.12 Сведения о содержании драгоценных металлов отсутствуют.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
ЛИПГ.465410.024	Модуль связи Приток-А-МС-04(WB)		
ЛИПГ.465410.024-01	Модуль связи Приток-А-МС-04(W)		
ЛИПГ.465410.024-02	Модуль связи Приток-А-МС-04(B)		
ЛИПГ.465410.024 ПС	Паспорт	1	
	Шуруп 2,2x6,5	2	

3 ОТМЕТКИ О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Модуль связи Приток-А-МС-04(WB) ЛИПГ.465410.024
Модуль связи Приток-А-МС-04(W) ЛИПГ.465410.024-01
Модуль связи Приток-А-МС-04(В) ЛИПГ.465410.024-02

соответствует конструкторской документации ЛИПГ.465410.024 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления

Заводской номер

Упаковку произвёл _____

Принят ОТК _____

МП

МП

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу МС-04 и его соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки МС-04, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.

4.3 Гарантия не распространяется на МС-04, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, на сменные элементы.

4.4 Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. МС-04 принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приемке ОТК, упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.

4.5 Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору.

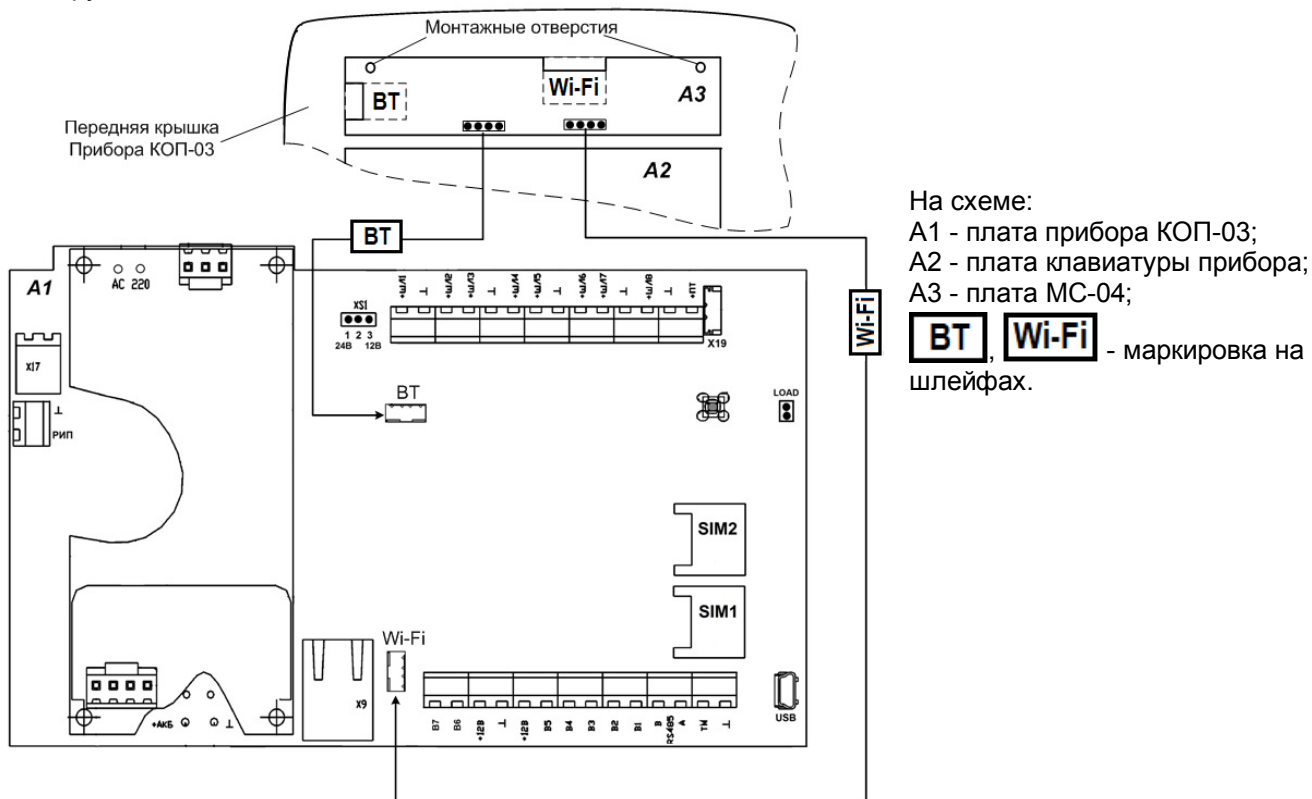


Рисунок 1 – Схема подключения МС-04

Предприятие-изготовитель

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,
ООО Охранное бюро "СОКРАТ"
Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77
E-mail: sokrat@sokrat.ru, <http://www.sokrat.ru>



Код 5450 ред. 00 IN 7930